

รู้หรือไม่?

บนเสาไฟฟ้าไม่ได้มีแต่สายไฟฟ้าเท่านั้น

สายไฟแรงดันสูง

มีแรงดันได้ 22,000 โวลต์ หรือ 33,000 โวลต์
ระดับบนสุดเหนือสายไฟฟ้า เพราะยิ่งแรงดันเยอะ
ยิ่งควรห่างจากสิ่งรอบข้าง

สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

230 หรือ 400 โวลต์ ซึ่งจะใกล้เคียง
กับแรงดันไฟของไฟฟ้า 1 เฟส
ที่มีแรงดันอยู่ที่ 220 โวลต์

สายสื่อสาร

มีความสูงไม่ต่ำกว่า 4.4 ถึง 4.8 เมตร
กรณีวัดจากทางเท้า และไม่ต่ำกว่า
5.5 ถึง 5.9 เมตร กรณีวัดจากพื้นถนน


f @ ๑ เซฟไทย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่



คู่มืออันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค






PEA
Provincial Electricity Authority

มาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัย

ระหว่างสายไฟฟ้าแรงสูงกับสิ่งก่อสร้างและต้นไม้

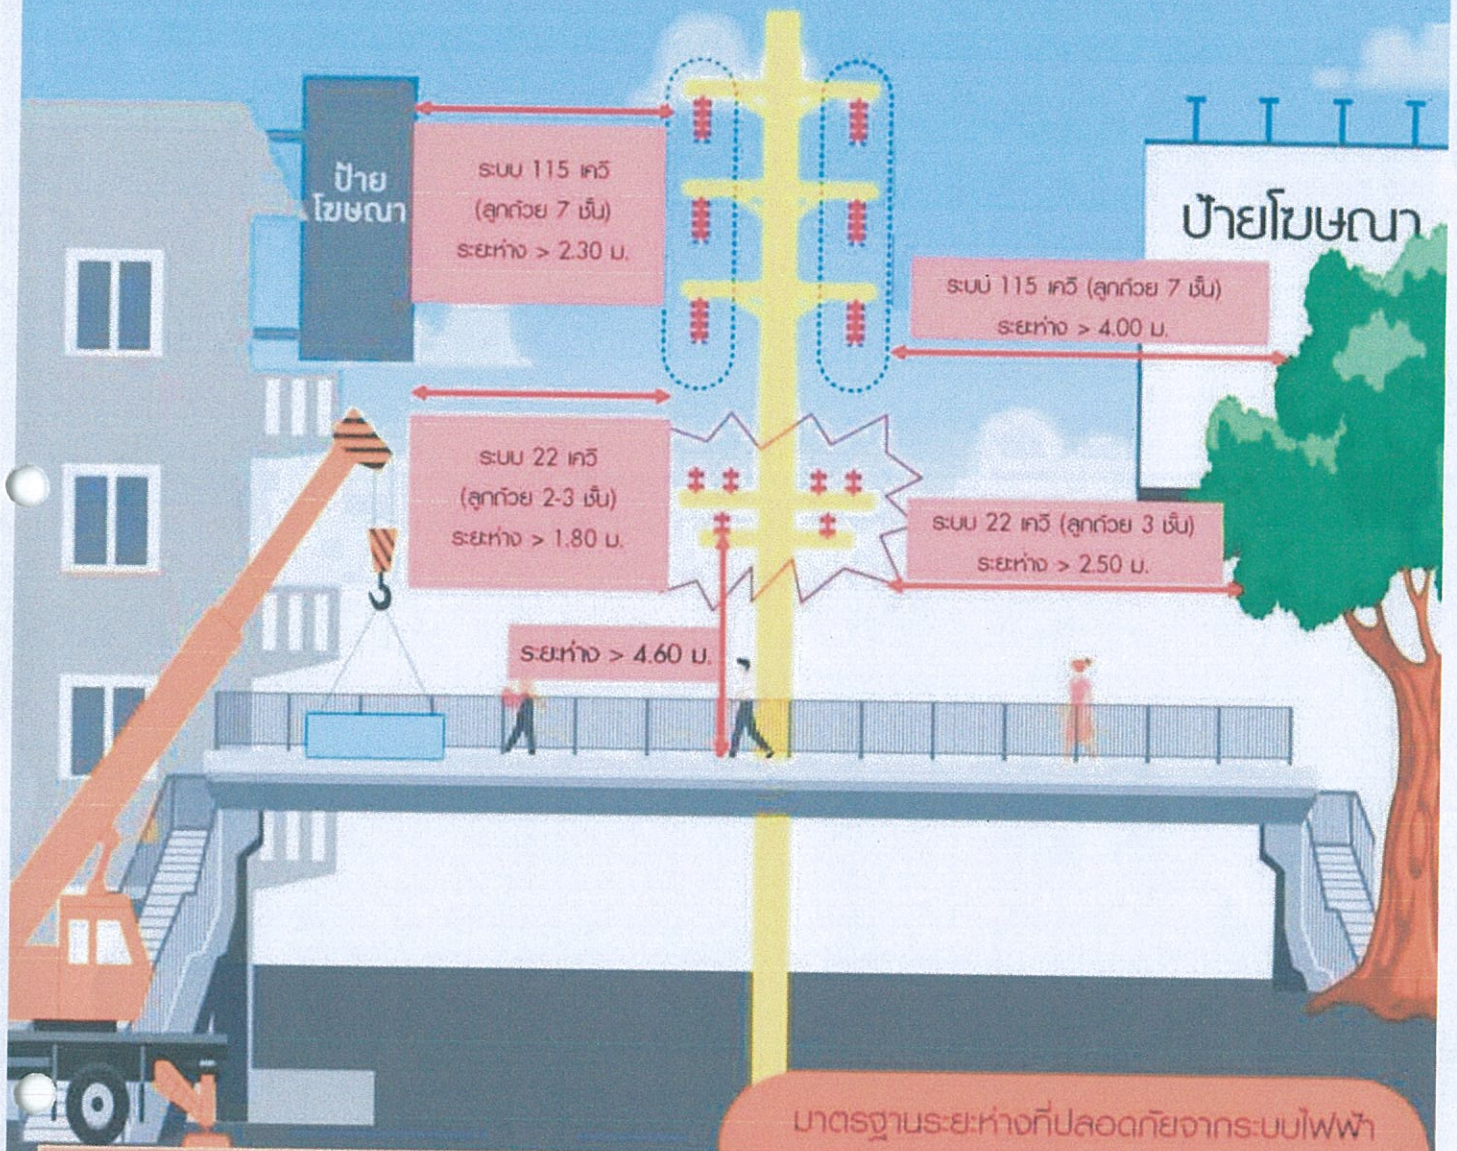

มาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัยจากระบบไฟฟ้า

ระยะห่างจากสายไฟฟ้า(เมตร)

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	จำนวนเส้นลวด (เส้น)	ระยะห่างจากสายไฟฟ้า(เมตร)		
		อาคาร, เอลียง, ระเบียบ, ป้ายโฆษณา	ต้นไม้	สะพานลอย (กรณีไม่มีหลังคา)
22,000	2-3	1.80	2.50	4.60
115,000	7	2.30	4.00	5.10

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
มาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างทางไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

